PLANTA DA REDE GERAL HIDRÁULICA
ESC.....1/50

| LEGENDA | |
|---|---|
| SIMBOLOGIA | DISCRIMINAÇÃO |
| | TUBULAÇÃO DE PVC PARA ÁGUA FRIA NA ALVENARIA OU TETO |
| | TUBULAÇÃO DE PVC NA ALVENARIA OU TETO PARA ALIM. DA CAIXA D'ÁGUA |
| | TUBULAÇÃO DE PVC NO PISO PARA ALIM. DA CAIXA D'ÁGUA |
| | TUBULAÇÃO DE PVC NA ALVENARIA OU TETO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA |
| | TUBULAÇÃO DE PVC NO TETO PARA LADRÃO DA CAIXA D'ÁGUA |
| | JOELHO 90° |
| | TE 90° |
| | REGISTRO DE GAVETA BRUTO |
| | INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE OU SOBE |
| ISO-01 PL-AS | IDENTIFICAÇÃO DO RETIRANTE<br>PLANTA ONDE SE ENCONTRA O RETIRANTE |

| NOTAS |
|---|
| 1–AS COTAS DAS TUBULAÇÕES DE PVC ESTÃO EM MILÍMETROS E REFEREM–SE AO DIÂMETRO EXTERNO. |
| 2–AS COTAS DAS VÁLVULAS E REGISTROS ESTÃO EM POLEGADAS E REFEREM–SE AO DIÂMETRO INTERNO. |
| 3–A TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL – NBR–5648. |
| 4–TODA CONEXÃO DE SAÍDA PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS SERÁ EM PVC DA LINHA AZUL SOLDÁVEL–ROSCA COM BUCHA DE LATÃO. |
| 5–EM TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO INSTALADAS DUAS UNIÇÕES. |
| 6–AS ALTURAS DAS PEÇAS E RAMAIS ESTÃO INDICADAS NO PROJETO. |
| 7–TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA EXECUÇÃO DA OBRA. |
| 8–AS LOUÇAS E METAIS DE ACABAMENTO SERÃO ESPECIFICADOS PELO PROJETO DE ARQUITETURA. |

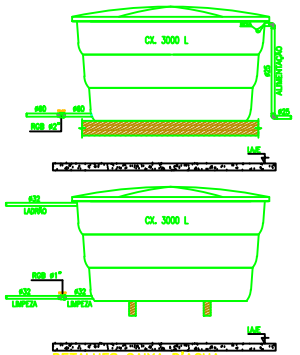


DETALHES CAIXA D'AGUA
SEM ESCALA

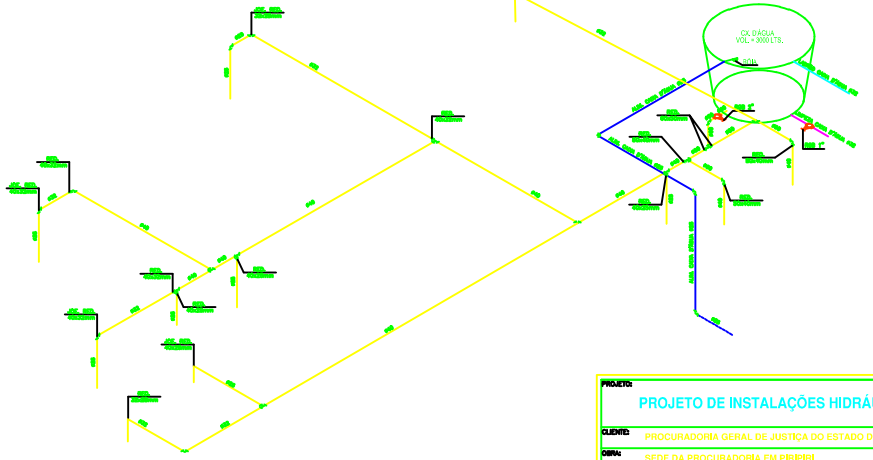


PLANTA DE ISOMÉTRICO GERAL
ESC.....1/50

| | |
|---|---|
| PROJETO: | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |
| CLIENTE: | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ |
| OBRA: | SEDE DA PROCURADORIA EM PIRIPIRI |
| ENDEREÇO: | PIRIPIRI - PIAUÍ |
| PRANCHA: | 01/01 |
| CONTEÚDO: | PLANTA DA REDE GERAL HIDRÁULICA E ISOMÉTRICO GERAL |
| ARQUIVO: | ISO-01.dwg |
| DESENHO EM CAD: | |
| FASE: | PROJETO EXECUTIVO |
| ESCALA: | 1/50 |
| DATA: | AGOSTO/2011 |
| REVISÃO: | |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: | |
| PROPRIETÁRIO: | |

WHITE..... 0.1
RED..... 0.1
YELLOW..... 0.3
GREEN..... 0.2
CYAN..... 0.6
MAGENTA..... 0.6
BLUE..... 0.7
COR N°10... 1.2
COR N°11... 0.4
COR N°130... 0.3
COR N°170... 0.3
COR N°210... 0.3